

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Разделительный теплообменник для систем отопления используется для разделения первичного (котлового) контура и вторичного контура системы.

Разделительный теплообменник VA ST с группой безопасности представляют собой готовый комплект арматуры, предназначенный для разделения контуров, в случае использования различных теплоносителей. Комплект рассчитан на работу при максимальном давлении 6 бар и температуре теплоносителя 100°C.

Подключение к первичному контуру (коллектор): 1" наружная резьба с плоским уплотнением, находится снизу. Подключение к вторичному контуру (насосная группа): 1" внутренняя резьба с плоским уплотнением, располагается сверху. В комплекте идут 4 прокладки 1" EPDM.

В первичном контуре происходит циркуляция теплоносителя от контура нагревателя (котла). Во вторичном контуре циркулирует теплоноситель, который может отличаться от первичного. Жидкости в контурах не смешиваются. В теплообменнике происходит процесс теплопередачи от первичного к вторичному контуру. Группа безопасности служит для нормальной работы системы в случаи повышения избыточного давления.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная тепловая мощность теплообменника при температурах в первичном контуре 70/50 °C, во вторичном контуре 37/45 °C	5 кВт	10 кВт	15 кВт	20 кВт	30 кВт
Максимальная рабочая температура:	100 °C				
Максимальное рабочее давление в первичном контуре:	6 бар;				
Максимальное рабочее давление во вторичном контуре:	2,5 бар;				
Количество пластин в теплообменнике:	8	12	20	24	36
Межосевое расстояние:	125 мм;				
Монтажная высота:	172 мм				
Материал теплообменника и патрубков:	нержавеющая сталь марки 1.4301				
Материал теплоизоляции:	EPP, толщина 15 мм				
Материал уплотнительных прокладок:	EPDM				
Присоединения со стороны насосной группы:	2 x 1“ BP				
Присоединения со стороны коллектора:	2 x 1“ BP				
Артикульный номер	270073	270072	270071	270070	270074


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (1 шт.); группа безопасности (1 шт.), в которую входят: предохранительный клапан ½"x 2,5 бар SV (1 шт.); кран для слива и наполнения SFE (1 шт.); манометр 0-4 бар (1 шт.); наружная резьба ¾" закрытую пробкой для подсоединения расширительного бака; прокладки 1“ EPDM (4 шт.); упаковка (1 шт.), паспорт (1 экз.).

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке следует оберегать теплообменник от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30 °C. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать теплообменник во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение теплообменника при распаковке и монтаже делает гарантию изготовителя недействительной.

Размеры:

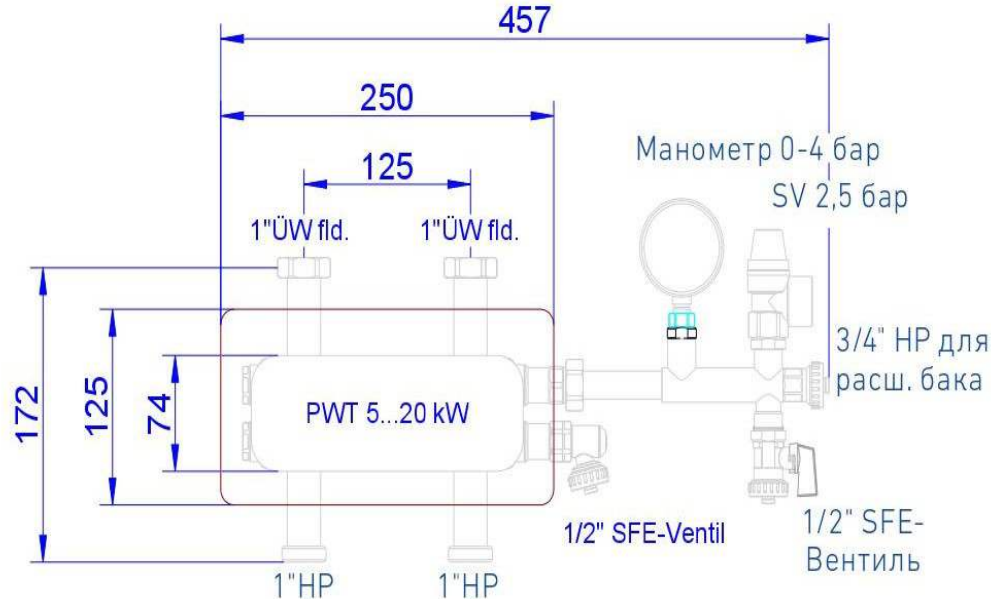

5. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТЕМПЛООБМЕННИКА

Разделительный теплообменник может быть смонтирован на коллектор НКV и насосные группы UK и МК 125 мм. Все соединения с плоскими уплотнениями, обеспечивающих простоту и быстроту монтажа. Разделительный теплообменник VA ST устанавливается на коллектор, действует как гидравлическая стрелка. Если гидравлическая стрелка монтируется прямо на распределительный коллектор, то необходим первичный насос на котловом контуре.

Компания Hansa Energietechnik оставляет за собой право вносить в свои продукты конструктивные или технические изменения, повышающие характеристики оборудования, без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Разделительный теплообменник VA ST с группой безопасности

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____ М.П. _____ печать
торгующей организации

Дата продажи _____

Рекламации и претензии к качеству товара на территории Российской Федерации принимаются сервисными центрами компании ООО «ХАНЗА РУС» размещёнными на сайте: <http://hansa-energietechnik.ru/service>. Гарантия предоставляется на общих условиях продаж и поставок Hansa Energietechnik, действующие на момент отгрузки.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 2020__ г.

HANSA
ENERGIETECHNIK

ПАСПОРТ

Разделительный теплообменник VA ST с группой безопасности



EAC

Производитель: Hansa Energietechnik
Маркировка изделия единым знаком обращения на рынке государств-членов Евразийского экономического союза подтверждает соответствие изделия требованиям всех технических регламентов Евразийского экономического союза и всех представленных в нём стран.
www.hansa-energietechnik.ru